



Allen-Bradley

Bulletin 817 / Installation instructions

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.

Bulletin 817 / Montageanleitung

Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden.

Bulletin 817 / Instructions de montage

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toutes décharges.

Bulletin 817 / Istruzioni per il montaggio

Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione.



Bulletin 817 / Instrucciones de montaje

Atencion: Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas.

Bulletin 817-E.




r1 and r2 are not available on the 817-E1
r1 und r2 sind im 817-E1 nicht vorhanden
r1 et r2 ne se trouvent pas dans le 817-E1
r1 e r2 non esistono nel 817-E1
r1 y r2 no existen en el 817-E1

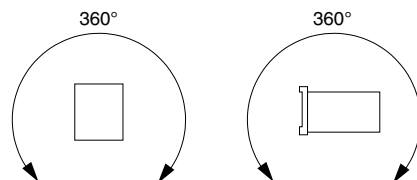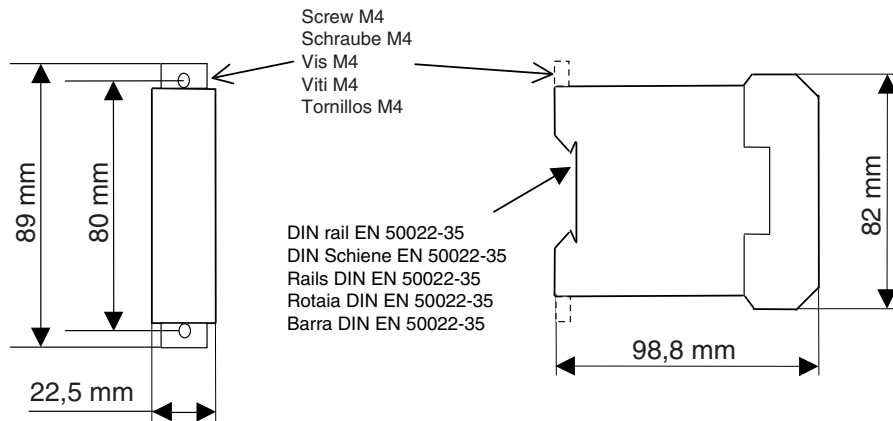

Terminal and block circuit diagram of Bulletin 817
 Anschlussplan und Blockschaltbild Bulletin 817
 Plan de raccordement et schéma bloc du Bulletin 817
 Schema di raccordo e schema elettrico a blocchi Bulletin 817
 Plano de conexiones y esquema de conexiones de bloque Bulletin 817



Allen-Bradley

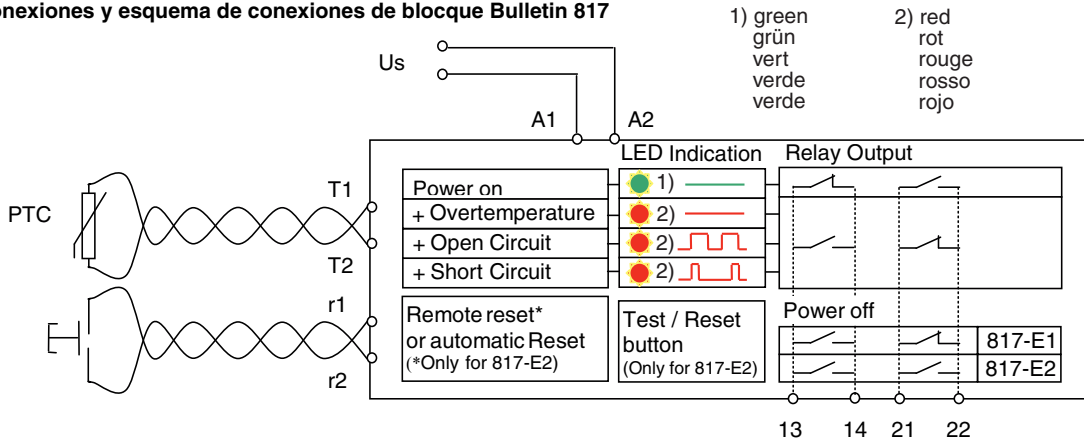



An application example
 Starter K1 and F1
 with additional
 Bulletin 817

Applikationsbeispiel
 Starter K1 und F1 mit
 zusätzlichem Bulletin 817

Exemplé d'application
 Starter K1 et F1 avec
 Bulletin 817
 supplémentaire

Esempio d'applicazione
 Starter K1 e F1 con
 Bulletin 817
 supplementare

Ejemplode aplicación
 Arrancador K1 y F1 con
 Bulletin 817adicional

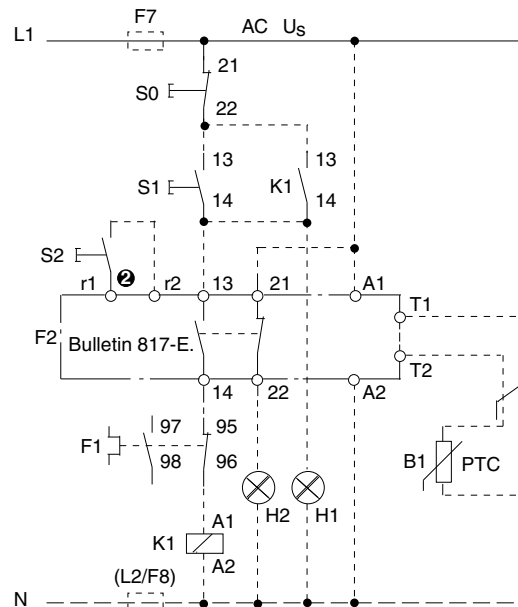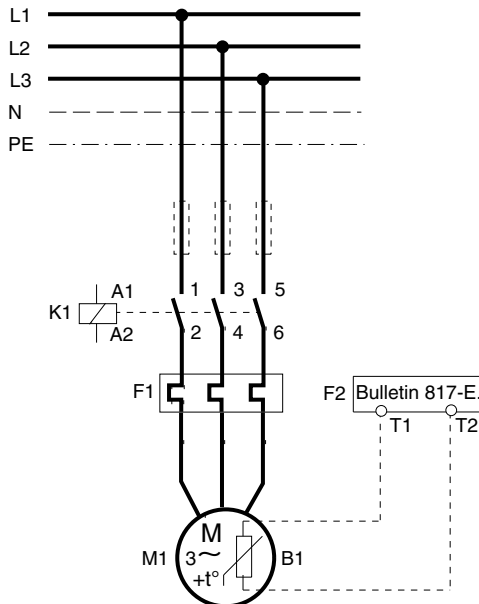

Legend

K1 Contactor
 F1 Thermal overload
 relay
 F2 Thermistor protection
 relay Bulletin 817
 S1 ON button
 S0 OFF button
 S2 Remote reset button
 Us Supply voltage
 H1 Signal lamp
 "Contactor ON"
 H2 Signal lamp
 Bulletin 817
 "tripped"
 B1 Thermistor in
 protected object

Legende

K1 Schütz
 F1 Thermorelais
 F2 Thermistor-
 Schutzrelais
 Bulletin 817
 S1 EIN- Taste
 S0 AUS-Taste
 S2 Fernrückstell-Taste
 Us Steuerspannung
 H1 Signallampe
 "Schütz EIN"
 H2 Signallampe
 Bulletin 817
 "ausgelöst"
 B1 Thermistor in
 geschütztem Motor

Légende

K1 Contacteur
 F1 Relais thermique
 F2 Relais de protection
 à thermistor
 Bulletin 817
 S1 Touche "EN"
 S0 Touche "HORS"
 S2 Touche de
 réarmement à
 distance
 Us Tension de
 commande
 H1 Voyant
 "Contacteur EN"
 H2 Voyant Bulletin 817
 "déclenché"
 B1 Thermistor dans le
 moteur protégé

Leggenda

K1 Contattore
 F1 Termorelè
 F2 Relè di protezione a
 thermistor Bulletin 817
 S1 Tasto INSERIMENTO
 S0 Tasto
 DISINSERIMENTO
 S2 Tasto di azzeramento
 a distanza
 Us Sovratensione
 H1 Spia luminosa
 "Contattore
 INSERITO"
 H2 Spia luminosa
 Bulletin 817
 "attivato"
 B1 Thermistor nel
 motore protetto

Leyenda

K1 Contactor
 F1 Relé térmico
 F2 Relé de protección por
 termistores Bulletin 817
 S1 Tecla CERRAR
 S0 Tecla ABRIR
 S2 Tecla de reposición a
 distancia
 Us Tensión de mando
 H1 Lámpara de
 señalización
 "Contactor
 CERRADO"
 H2 Lámpara de
 señalización
 Bulletin 817
 "apagada"
 B1 Thermistor en motor
 protegido

② For automatic reset with 817-E2 connect r1-r2
 ② Für automatische Rückstellung mit 817-E2 r1-r2 verbinden
 ② Relier r1 et r2 pour le réarmement automatique avec le 817-E2

② Per l'azzeramento automatico, collegare con 817-E2 r1-r2
 ② Para la reposición automática con 817-E2 conectar r1-r2